Kungälvs Kommun

Kungälvs Kommun · 2012



RUMSTYP
Kontorslandskap

RUMSMÅTT
7,05 × 7,04 × 2,46 m

VOLYM
122 m³

ÅR
2012


ÅTGÄRD

Denna lokal klarar nu ljudkraven för Ljudklass A enligt SS 25268:2007 efter montage av Absoflex Anslagstavlor och Palett.

8 st	Palett Tak med Diktbyglar
3 st	Kulör Absorbent

RESULTAT

Efterklangstid i sekunder per oktavband (Hz)

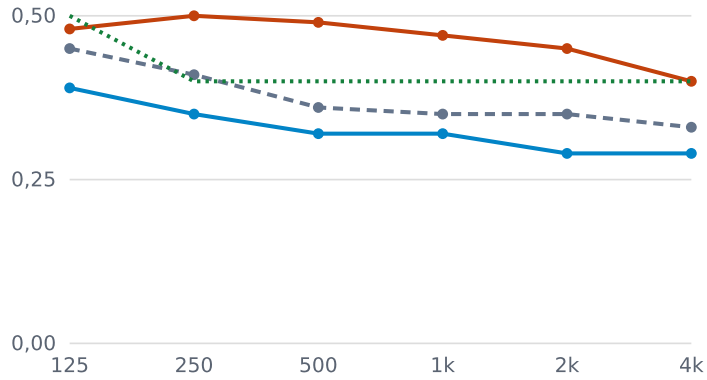

Kravlinjen är ljudklass A enligt SS 25268:2007 för utrymme för arbete i grupp (upp till ca 20 personer) (Kontorslokaler).

Hz	125	250	500	1k	2k	4k
Före åtgärd	0,48	0,50	0,49	0,47	0,45	0,40
Beräknat efter	0,45	0,41	0,36	0,35	0,35	0,33
Uppmätt efter	0,39	0,35	0,32	0,32	0,29	0,29
Krav, ljudklass A	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Mätt och godkänt
enligt SS 25268:2007, ljudklass A

Medelvärde 250–4000 Hz
0,31 s
krav högst 0,40 s

125 Hz
0,39 s
krav högst 0,60 s (0,50 + 0,1 s)