Västerkärr

Västersol Konferens och Grupplogi · 2010






RUMSTYP	RUMSMÅTT
Konferensrum	**7,65 × 6,3 × 3,85 m**
VOLYM	ÅR
186 m³	**2010**

ÅTGÄRD

4 st Kulör Absorbent

RESULTAT

Efterklangstid i sekunder per oktavband (Hz)

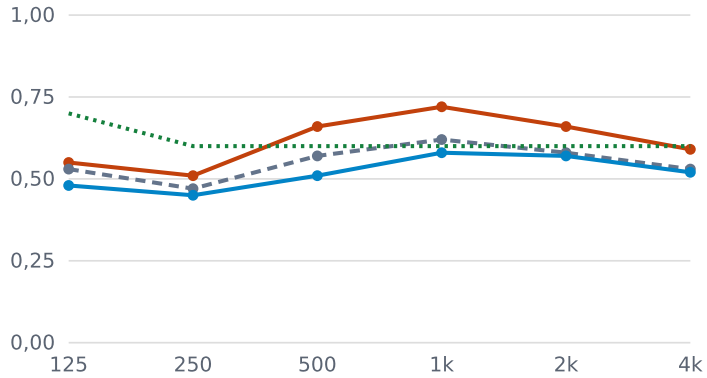

Kravlinjen är ljudklass A enligt SS 25268:2007 för utrymme för samtal eller presentationer i grupp (Kontorslokaler) – den strängaste klassen rummet uppfyller. Bladet gällde ljudklass C, minimikravet i Boverkets byggregler. Enligt SS 25268:2023 är kravet i dag 0,50 s för talkommunikation.

Hz	125	250	500	1k	2k	4k
Före åtgärd	0,55	0,51	0,66	0,72	0,66	0,59
Beräknat efter	0,53	0,47	0,57	0,62	0,58	0,53
Uppmätt efter	0,48	0,45	0,51	0,58	0,57	0,52
Krav, ljudklass A	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Mätt och godkänt
enligt SS 25268:2007, ljudklass A

Medelvärde 250–4000 Hz
0,53 s
krav högst 0,60 s

125 Hz
0,48 s
krav högst 0,80 s (0,70 + 0,1 s)